# Технический паспорт изделия

GIACOMINI WATER E-MOTION

Model A61 TEST and DRAIN клапан для тестирования и дренажа водяных систем 1", 1-1/4", 2"



## Описание

Model A61 TEST and DRAIN обеспечивает как функцию тестирования, так и функцию дренажа для автоматических систем водяного пожаротушения. Модель A61 соответствует требованиям NFPA-13, NFPA-13R и NFPA-13D.
Модель A61 TEST and DRAIN представляет собой компактный шаровой кран с одной ручкой, который включает в себя испытательное и дренажное отверстия, защищенные от несанкционированного доступа, встроенные смотровые стекла.

Клапан соответствует климатическому исполнению О категории размещения 4 для работы с нижним предельным значением температуры плюс 4 °С по ГОСТ 15150-69

только для www.ognebor.com


## Технические характеристики

Условный диаметр прохода: 25 (1"), 32 (1.1/4"), 50 (2") Макс. рабочее гидравлическое давление: – 20,7 бар
Мин. рабочее гидравлическое давление: 0 бар
Соединение: муфтовое BSP.
Привод: ручной,
Класс герметичности - А
Срок службы - не менее 10 лет

**Сертификация**

**Материал**


- Корпус из кованой латуни
- Хромированный шар
- Стальная ручка
- Седло клапана из PTFE
- Указатель положения из латуни
- Смотровые стекла из поликарбоната

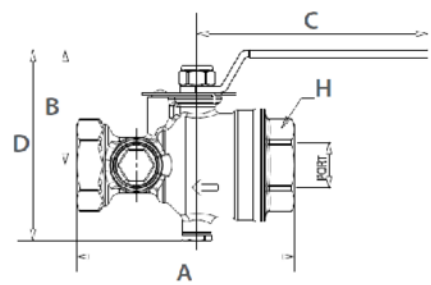


| артикул | Размер клапана | К-фактор | | размеры | | | | | вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | метрический | имперский | A | B | C | D | H | |
| TAD025040 | 1"/DN25 | 40 | 2.8 | 128 | 68 | 136 | 112 | 48 | 1.4 |
| TAD025057 | 1"/DN25 | 57 | 4.2 | | | | | | 1.4 |
| TAD025080 | 1"/DN25 | 80 | 5.6 | | | | | | 1.4 |
| TAD025115 | 1"/DN25 | 115 | 8 | | | | | | 1.4 |
| TAD025200 | 1"/DN25 | 200 | 14 | | | | | | 1.4 |
| TAD032040 | 1-1/4"/DN32 | 40 | 2.8 | | | | | | 1.2 |
| TAD032057 | 1-1/4"/DN32 | 57 | 4.2 | | | | | | 1.2 |
| TAD032080 | 1-1/4"/DN32 | 80 | 5.6 | | | | | | 1.2 |
| TAD032115 | 1-1/4"/DN32 | 115 | 8 | | | | | | 1.2 |
| TAD032160 | 1-1/4"/DN32 | 160 | 11.2 | | | | | | 1.2 |
| TAD032200 | 1-1/4"/DN32 | 200 | 14 | | | | | | 1.2 |
| TAD050057 | 2"/DN50 | 57 | 4.2 | 157 | 102 | 173 | 161 | 67 | 3.0 |
| TAD050080 | 2"/DN50 | 80 | 5.6 | | | | | | 3.0 |
| TAD050115 | 2"/DN50 | 115 | 8 | | | | | | 3.0 |
| TAD050160 | 2"/DN50 | 160 | 11.2 | | | | | | 3.0 |
| TAD050200 | 2"/DN50 | 200 | 14 | | | | | | 3.0 |
| TAD050240 | 2"/DN50 | 242 | 16.8 | | | | | | 3.0 |
| TAD050320 | 2"/DN50 | 320 | 22 | | | | | | 3.0 |
| TAD050360 | 2"/DN50 | 360 | 25 | | | | | | 3.0 |

Предельное отклонение габаритных размеров ± 5%

«Фирма ОГНЕБОРЕЦ» Центральный офис: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 8. Тел/факс: (495) 744-06-23 (многоканальный) E-mail: 7440623@ognebor.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 190034, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В. О., д. 7. Тел/факс: (812) 327-14-01, 327-72-36 E-mail: eslab@spb.ognebor.ru
Филиал в Новосибирске: 630110, г. Новосибирск, ул. Пикетского, д. 1а, корп. 7. Тел./факс: (383) 363-04-35 E-mail: sibir@sib.ognebor.ru

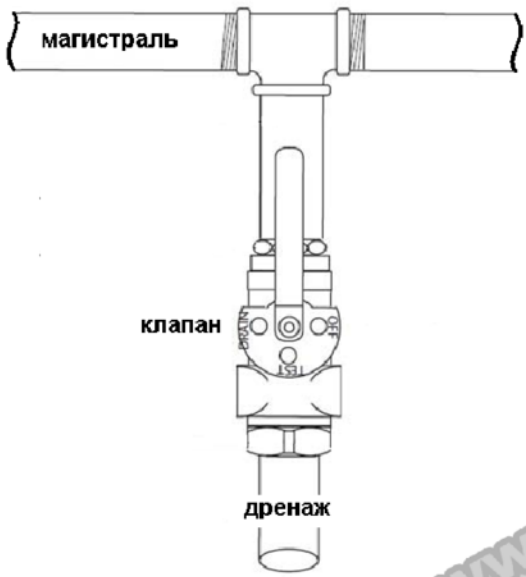


только для www.ogneborets.com

**Управление клапаном**

Для тестирования системы переведите ручку клапана в положение ТЕСТ (TEST)
Для дренажа системы переведите ручку в положение ДРЕНАЖ (DRAIN)
В дежурном режиме ручка должна находиться в положение ВЫКЛ (OFF)

**Транспортирование и хранение**

Условия транспортирования и хранения тестового крана в части воздействия климатических факторов внешней среды – 3 по ГОСТ 15150-69

Тестовый кран следует транспортировать в транспортной таре на любых крытых транспортных средствах в соответствии с нормативными документами, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, а также хранение производить по ГОСТ 15846-2002.

Кратковременное хранение/транспортировка трубопроводной арматуры при отрицательных температурах допускается в условиях защиты резиновых частей от влаги. Длительное хранение арматуры при отрицательных температурах не допускается. В полностью закрытом положении эластомер подвергается ненужному сжатию. Предпочтительно хранить в крытом помещении. Длительное хранение на улице в неблагоприятных погодных условиях может привести к повреждению покрытия, эластомеров и уплотнений.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации тестовых кранов составляет 1 год со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийное обслуживание не производится в случаях нарушения требований, изложенных в настоящем руководстве или если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от грязи, проведением технического обслуживания изделия.

**Сведения о рекламациях**

При отказе в работе или неисправности тестового крана в период гарантийного срока и необходимости отправки изделия предприятию-изготовителю, потребителем должен быть составлен акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию устройства и характера дефекта.

Продавец гарантирует отсутствие дефектов в материалах и нарушений технологии изготовления продукта.

Гарантия аннулируется в случае несоблюдения требований по монтажу, а также при наличии на изделии механических или иных повреждений, не связанных с работой данного устройства.

Компания-поставщик ни при каких обстоятельствах не несет финансовой ответственности, превосходящей стоимость данного устройства.

Наименование: _____

Параметры: _____

Количество: _____

Дата отгрузки: _____

Подпись: _____

«Фирма ОГНЕБОРЕЦ» Центральный офис: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 8. Тел/факс: (495) 744-06-23 (многоканальный) E-mail: 7440623@ogneb or.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 199034, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В. О., д. 7. Тел/факс: (812) 327-14-01, 327-72-36 E-mail: eshnb@spb.ogneb or.ru
Филиал в Новосибирске: 630110, г. Новосибирск, ул. Писемского, д. 1а, корп. 7. Тел./факс: (383) 363-04-35 E-mail: sibir@nb.ogneb or.ru