
Технический паспорт изделия

tyco Fire & Building Products | Gem

РАСХОДОМЕР МОДЕЛИ К, 500 psi и 275 psi

ПРИМЕНЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

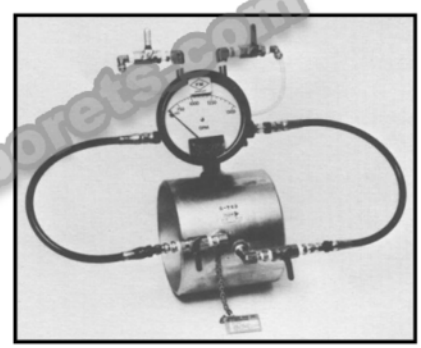

Градуированный расходомер Venturi модели К и прилагаемый контрольный прибор Gerand устанавливаются на выходе насоса для точного определения его производительности.
Измерительный циферблат 4½" предназначен для монтажа на кронштейн расходомера Venturi. Для демонтажа измерительного циферблата следует получить от производителя (поставщика) данные по длине специального шланга.
Данная система имеет клеймо FM. Относительно сертификации FM на другие комбинации системы необходима консультация производителя (поставщика).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Типы

Номинальное значение 500 psi: сварное соединение, грувлочное соединение, фланцевое соединение класса 300#.
Номинальное значение 275 psi: фланцевое соединение класса 150#.

Насос, л/мин	Система Venturi, модель	Диаметр трубы	Диапазон, л/мин	Требуемая длина трубы, мм		Длина Venturi		Длина Venturi при фланц. соединении		Вес, кг
				До	После	Сварка	Грувлочное соединение	150#	300#	
95	По запросу	1¼" (42,4 мм)	47-189			Резьба 3¾"		-	-	4,08
189	По запросу	2" (60,3 мм)	95-378			Резьба 4¼"		-	-	4,08
378	K010000734	2½" (73,0 мм)	189-757	365	146	3" (сварка)	4"	9½"	10"	4,53
568	K015000894	3" (89,0 мм)	284-1135	445	178	3½" (сварка)	4⅜"	9"	10¼"	5,00
757	K020000894	3" (89,0 мм)	378-1514	445	178	3½" (сварка)	4⅜"	9"	10¼"	5,00
946	K025001144	4" (114,3 мм)	473-1892	570	228	3½" (сварка)	3¾"	9½"	10¾"	6,00
1135	K030001144	4" (114,3 мм)	567-2271	570	228	3½" (сварка)	3¾"	9½"	10¾"	6,00
1703	K045001144	4" (114,3 мм)	851-3406	570	228	3½" (сварка)	3¾"	9½"	10¾"	6,00
1892	K050001414	5" (139,5 мм)	946-3785	695	278	5"		12"	13¼"	6,00
2839	K075001684	6" (168,3 мм)	1419-5677	840	336	6"		13"	14¼"	7,00
3785	K100001684	6" (168,3 мм)	1892-7570	840	336	6"		13"	14¼"	7,00
4731	K125001684	6" (168,3 мм)	2365-9462	840	336	6"		13"	14¼"	7,00
5677	K150002194	8" (219,1 мм)	2838-11355	1095	438	7"		15"	16¼"	10,00
7570	K200002194	8" (219,1 мм)	3785-15140	1095	438	7"		15"	16¼"	10,00
9462	K250002194	8" (219,1 мм)	4731-18925	1095	438	7"		15"	16¼"	10,00
11355	K300002194	8" (219,1 мм)	5677-22710	1095	438	7"		15"	16¼"	10,00
13247	K350002734	10" (273,0 мм)	6623-26495	1365	546	8"		16"	17¾"	16,00
15140	K400002734	10" (273,0 мм)	7570-30280	1365	546	8"		16"	17¾"	16,00
17032	K450002734	10" (273,0 мм)	8516-34065	1365	546	8"		16"	17¾"	16,00
18925	K500003244	12" (323,9 мм)	9462-37850	1620	648	12"		21"	22¾"	28,00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА GERAND

1. Закройте клапан OSY «A» системы.
2. Откройте клапан OSY By-Pass и дроссельный клапан «B».
3. Очистите счетчик, расположенный на Venturi, следующим образом:
   - Откройте запорный клапан (под счетчиком) и выпускной клапан (над счетчиком).
   - Когда постоянный поток проходит через каждый пластмассовый шланг, счетчик очищен от воздуха.
   - Закройти выпускной клапан после очистки воздуха.
4. Включите пожарный насос и читайте счетчик в галл/мин.
5. Скорректируйте дроссельный клапан согласно параметрам насоса (галл/мин).
6. После тестирования откройте клапан OSY «A» и закройте клапан OSY By-Pass и дроссельный клапан «B».

Продавец гарантирует отсутствие дефектов в материалах и нарушений технологии изготовления продукта.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Гарантия аннулируется в случае несоблюдения требований по монтажу, а также при наличии на изделии механических или иных повреждений, не связанных с работой данного устройства.

Компания-поставщик ни при каких обстоятельствах не несет финансовой ответственности, превосходящей стоимость данного устройства.

Наименование: _____

Параметры: _____


Количество: _____


Дата отгрузки: _____

Подпись: _____


Копия для www.ogneborets.com

"Фирма Огнеборец" Центральный офис: 141707, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 8. Тел/факс: (495) 744-06-23 (многоканальный) E-mail: 744023@ogneborets.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 199034, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В. О., д. 7. Тел/факс: (812) 327-14-01, 327-72-36 E-mail: eshub@spb.ogneborets.ru
Филиал в Новосибирске: 630110, г. Новосибирск, ул. Пикетского, д. 1а, корп. 7. Тел./факс: (383) 363-04-35 E-mail: sibir@sib.ogneborets.ru

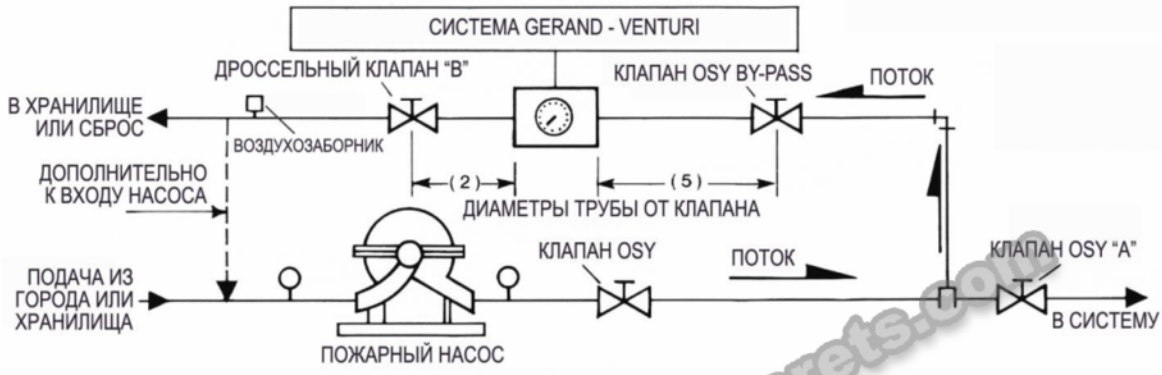


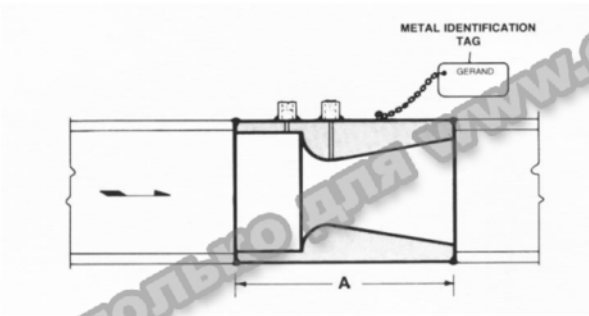

Сварное соединение Сталь (2½" – 10" оцинкованная) Точность – ±1%	
Размер	A
2½" - 746	3"
3" - 766	3½"
4" - 744	3½"
5" - 715	5"
6" - 743	6"
8" - 750	7"
10" - 755	8"
12" - 750	12"
Латунь, резьба Точность – ±1%	
1¼" - 616	3¾"
2" - 685	4¼"

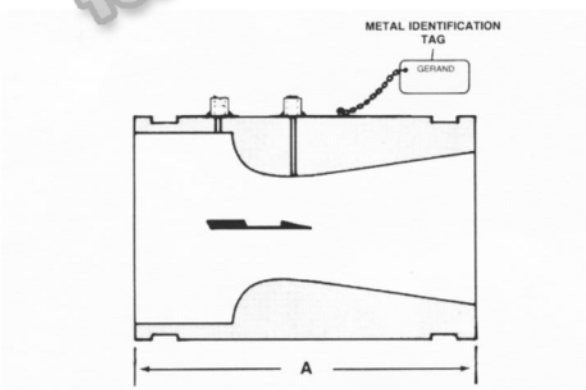

Грувлочное соединение Сталь (2½" – 10" оцинкованная) Точность – ±1%	
Размер	A
2½" - 746	4"
3" - 766	4⅜"
4" - 744	3¾"
5" - 715	5"
6" - 743	6"
8" - 750	7"
10" - 755	8"
12" - 750	12"

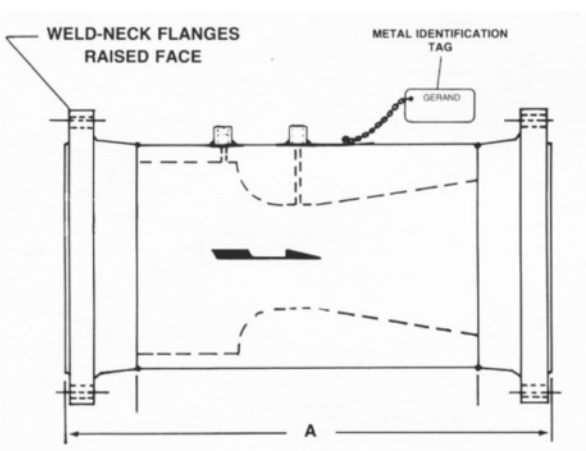

Фланцевое соединение (RF) Сталь (2½" – 10" оцинкованная) Точность – ±1%		
Размер	A	
	150#	300#
2½" - 746	9½"	10"
3" - 766	9"	10¼"
4" - 744	9½"	10¾"
5" - 715	12"	13¼"
6" - 743	13"	14¼"
8" - 750	15"	16¼"
10" - 755	16"	17¾"
12" - 750	21"	22¾"

только для www.ogneborets.com

"Фирма Огнеборец" Центральный офис: 141 707, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 8. Тел/факс: (495) 744-06-23 (многоканальный) E-mail: 7440623@ognebor.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 199034, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В. О., д. 7. Тел/факс: (812) 327-14-01, 327-72-36 E-mail: eshub@spb.ognebor.ru
Филиал в Новосибирске: 630110, г. Новосибирск, ул. Писемского, д. 1а, корп. 7. Тел./факс: (383) 363-04-35 E-mail: sibir@sib.ognebor.ru